

<b>TAMPER RESISTANT DUPLEX RECEPTACLE WITH 2 USB PORT CHARGER</b>	<b>PRISE DOUBLE INVOLABLE AVEC CHARGEUR POUR 2 PORTS USB</b>	<b>TOMACORRIENTE DOBLE INVOLABLE CON CARGADOR PARA 2 PUERTOS USB</b>
---	--	--

**Installation Instructions**

**GENERAL INFORMATION** English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with the national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing.
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- The green light (LED) is "ON" when the 2 USB ports are powered.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This device is to be installed in a wall box measuring at least 3" x 2" x 2-1/2" (standard single gang electrical wall box), raceway, power pole, furniture box, table top box, etc. and wired in accordance with NEC Article 314 box fill requirements.

**INSTALLATION**

- Terminal capacity #14 AWG to #10 AWG.
- See the back of device for the stripping gauge.
- Connect conductors to the proper terminals as follow:  
\* Green or Bare to Green Hex Screw.  
\* White or Gray to White Screw.  
\* Black or Red to Brass Screw.
- Tighten terminal screws to 10-12 lb•in (1.1-1.4 N•m).
- Mount the receptacle to the box, and attach the wall plate.

**Directives de montage**

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX** Français

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- La DEL verte s'allume lorsque les 2 ports USB sont alimentés.
- Cet équipement a été éprouvé et est conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B, selon la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites visent à protéger raisonnablement les résidences contre les interférences nuisibles.
- Ce dispositif doit être installé dans une boîte murale mesurant au moins 76 mm x 51 mm x 64 mm (boîte électrique murale simple), une canalisation, un poteau électrique, une boîte pour meuble, une boîte de table, etc. et câblé conformément au Code canadien de l'électricité.

**MONTAGE**

- Calibres de conducteurs n° 14 AWG à n° 10 AWG.
- Voir à l'arrière du dispositif le guide de dénudage.
- Raccorder les conducteurs aux bornes comme suit :  
\* Vert ou nu à la vis hexagonale verte.  
\* Blanc ou gris à la vis blanche.  
\* Noir ou rouge à la vis de laiton.
- Serrer les vis de bornes à 1,1-1,4 N•m.
- Fixer la prise à la boîte puis la plaque murale.

**Instrucciones de instalación**

**INFORMACIÓN GENERAL** Español


- AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación.
- ¡CUIDADO! - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- El LED verde se enciende cuando los 2 puertos USB son alimentados.
- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están destinados a proveer protección razonable a residencias contra interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe instalarse en una caja eléctrica de 76 mm x 51 mm x 64 mm por lo menos (caja eléctrica estándar simple), una canalización, un poste eléctrico, una caja para mueble, una caja para mesa, etc. y conectarse de acuerdo de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE.

**INSTALACIÓN**

- Calibres que admiten los bornes n° 14 AWG a n° 10 AWG.
- Ver al posterior del dispositivo la esquema para pelar.
- Conectar los conductores a los bornes así :  
\* Verde o desnudo al tornillo hexagonal verde.  
\* Blanco o gris al tornillo blanco.  
\* Negro o rojo al tornillo de latón.
- Ajustar los tornillos de los bornes : 1,1-1,4 N•m.
- Fijar el tomacorriente a la caja y la placa de pared.

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO EN MÉXICO.

**HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle  
México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999

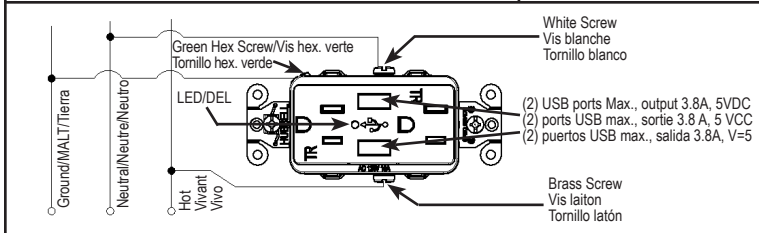

- Available devices**
- 15A 125VAC Standard Grade (shown)
  - 15A 125VAC Hospital Grade
  - 20A 125VAC Standard Grade
  - 20A 125VAC Hospital Grade
- Dispositifs disponibles**
- 15 A 125 VCA qualité standard (illustré)
  - 15 A 125 VCA qualité hôpital
  - 20 A 125 VCA qualité standard
  - 20 A 125 VCA qualité hôpital
- Dispositivos disponibles**
- 15 A 125 V- grado estándar (como se muestra)
  - 15 A 125 V- grado hospital
  - 20 A 125 V- grado estándar
  - 20 A 125 V- grado hospital

Wiring Device-Kellems  
Hubbell Incorporated (Delaware)  
Shelton, CT 06484  
1-800-288-6000  
www.hubbell-wiring.com  
**PD2533**

02/15